【TT-200CT】

オラくりん イラストでかんたん使用法

オラくりんはお部屋のクリーンをたった4ステップでOK!!

難しい知識・技術はいりません

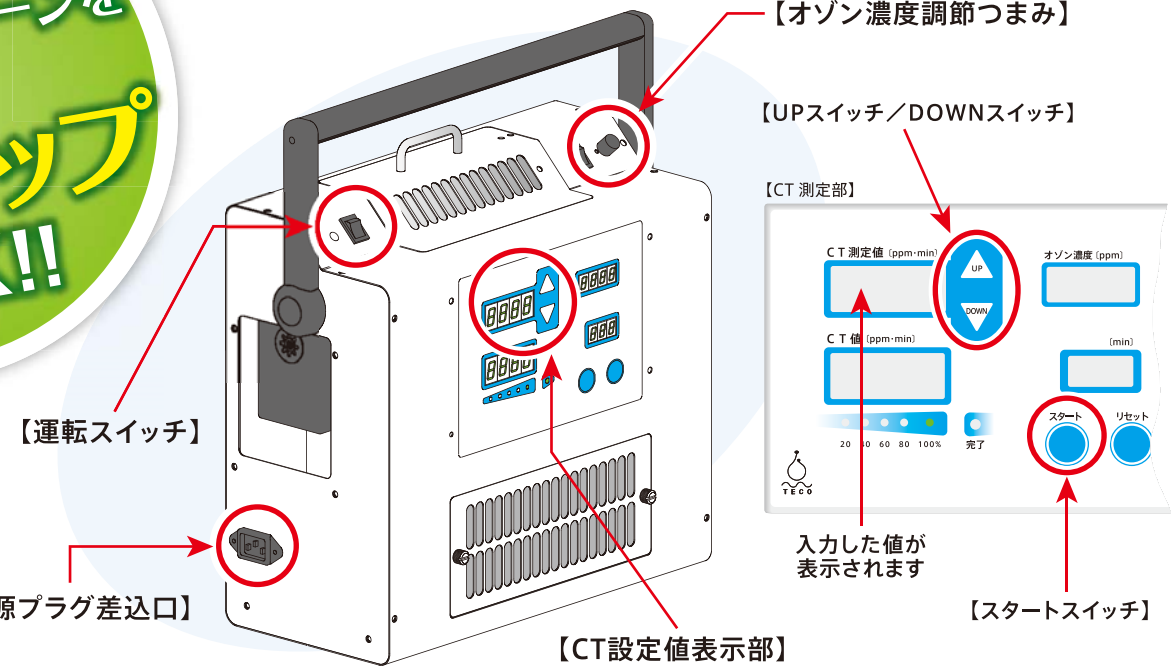

ご使用方法は、以下の1～4の手順で作業を進めてください

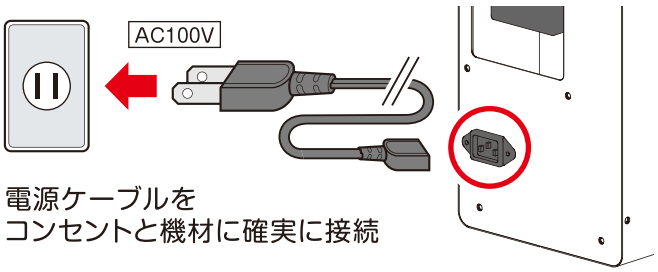

電源ケーブルを
コンセントと機材に確実に接続

1

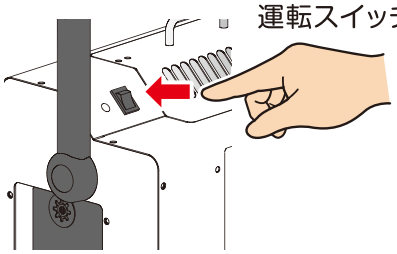

運転スイッチを「ON」に!!

2

例えば・・・
ホテル客室利用後の
急速脱臭と除菌

除菌・脱臭対象を裏面の表から選び
CT値を決めましょう!

3

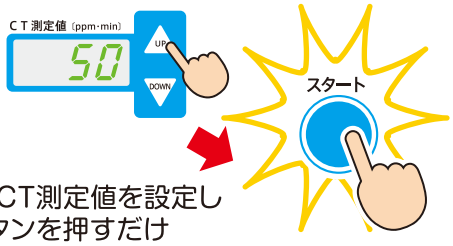

2で決めたCT測定値を設定し
スタートボタンを押すだけ
あとは自動運転!!

※お部屋の広さや環境（温湿度など）
によってクリーン完了までの時間は異なります。
おおよその目安は裏面をご参照ください。

4

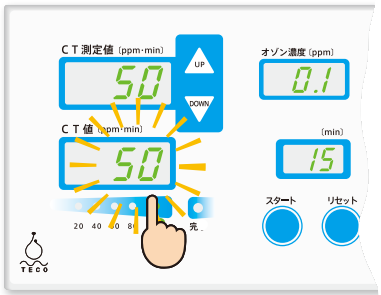

オゾンガスの濃度が高まり
CT値が設定値に達したら
お部屋のクリーンは完了!

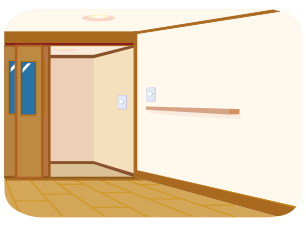

さらに
オラくりんはお部屋のオゾンガスが
安全な濃度になるまで（0.1ppm以下）
ファンが空気を循環させます。
（0.1ppm以下で自動停止）



◇さらに詳しい取り扱いについては、付属の取扱説明書をご覧ください◇

All About Clean

AlaClean

All About Cleanオラくりん

除菌・脱臭別CT値分布図

※CT値目安は昭和薬科大学、京都大学（日本オゾン協会）、サンユー書房、北里大学、（財）日本食品分析センター、アメリカ合衆国ガイドラインCDC（東京医療保険大学）のCT値実験テストによる。

ご使用の容積とCT値達成予想時間 目安表

容積（一例） ＼ CT値		10	30	60	100	200
10㎥	4㎡×2.5m トイレ	5分	8分	12分	15分	22分
50㎥	26㎡×2m 賃貸物件	11分	19分	27分	34分	49分
100㎥	48㎡×2.5m 会議室	15分	27分	38分	49分	69分
200㎥	60㎡×3.5m 冠婚葬祭会場	22分	38分	53分	70分	98分
500㎥	98㎡×5m 博物（美術）館	34分	60分	84分	110分	154分

※オゾン濃度調整つまみ3の時

使用例

発生オゾンの濃度は、弱～強の切替が可能です。
現場に応じた処理時間が選べます。

使用条件（目的） 会議集会場（幅7m×奥10.5m×高2.5m＝約184㎥）の使用後の消臭作業（タバコ臭・飲食臭）

CT値10（タバコ・飲食消臭）、容積約200㎥

この条件で、「オゾン濃度調節つまみ3」で開始の場合、**およそ17分程度**で、室内の消臭処理が完了します。

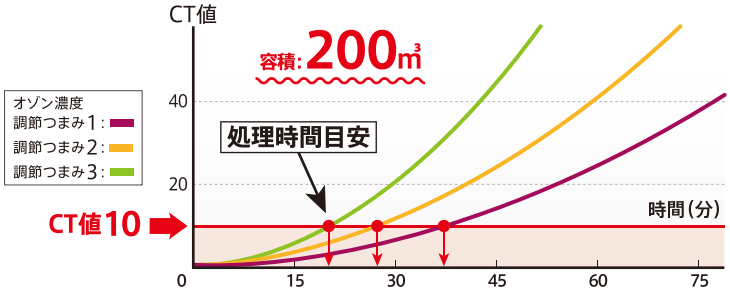

◇さらに詳しい取り扱いについては、付属の取扱説明書をご覧ください◇